


# Gaines techniques, trappes et portillons coupe-feu EI30

Directive de protection incendie suisse: → Norme 15.15, par 3.6.1.1

« Des conduits des techniques du bâtiment qui passent par plusieurs niveaux doivent être placés dans des gaines formant un compartiment coupe-feu correspondant à l'affectation mais au minimum EI30 ».

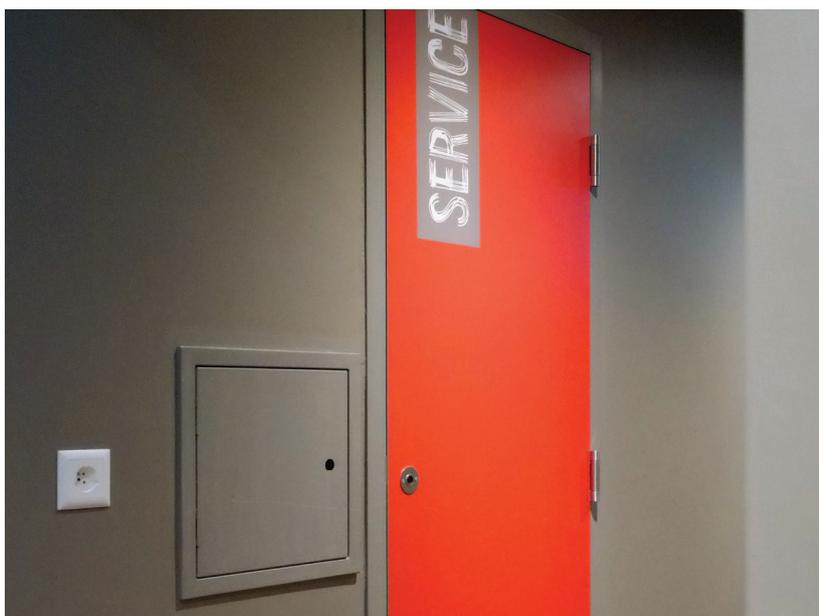

## SPÉCIFICITÉS ET CONFIGURATIONS POSSIBLES

- BLOC-PORTE ANTI-FEU EI30 ( COMBUSTIBLE )
- AFFLEURÉ OU À RECOUVREMENT
- A SIMPLE OU DOUBLE VANTAIL
- CADRE 3 OU 4 COTES POSSIBLE
- CADRE ÉLARGI OU ATTIQUE POSSIBLE
- FICHES HOMOLOGUÉES DES FAMILLES VN, VX, TECTUS, SASSBA CDM 11R20X112, ANUBA HERKULA
- FABRICATION ET DIMENSIONS SUR-MESURE, JUSQU'À ENV. 3000MM
- SUR CADRE ENTRE-MURS OU CADRE APPLIQUE
- VOTRE CHOIX DE FINITION SERA LE NÔTRE

## LA PORTE ADAPTÉE À VOS BESOINS

